


140






10.10
IND1-01

SFA

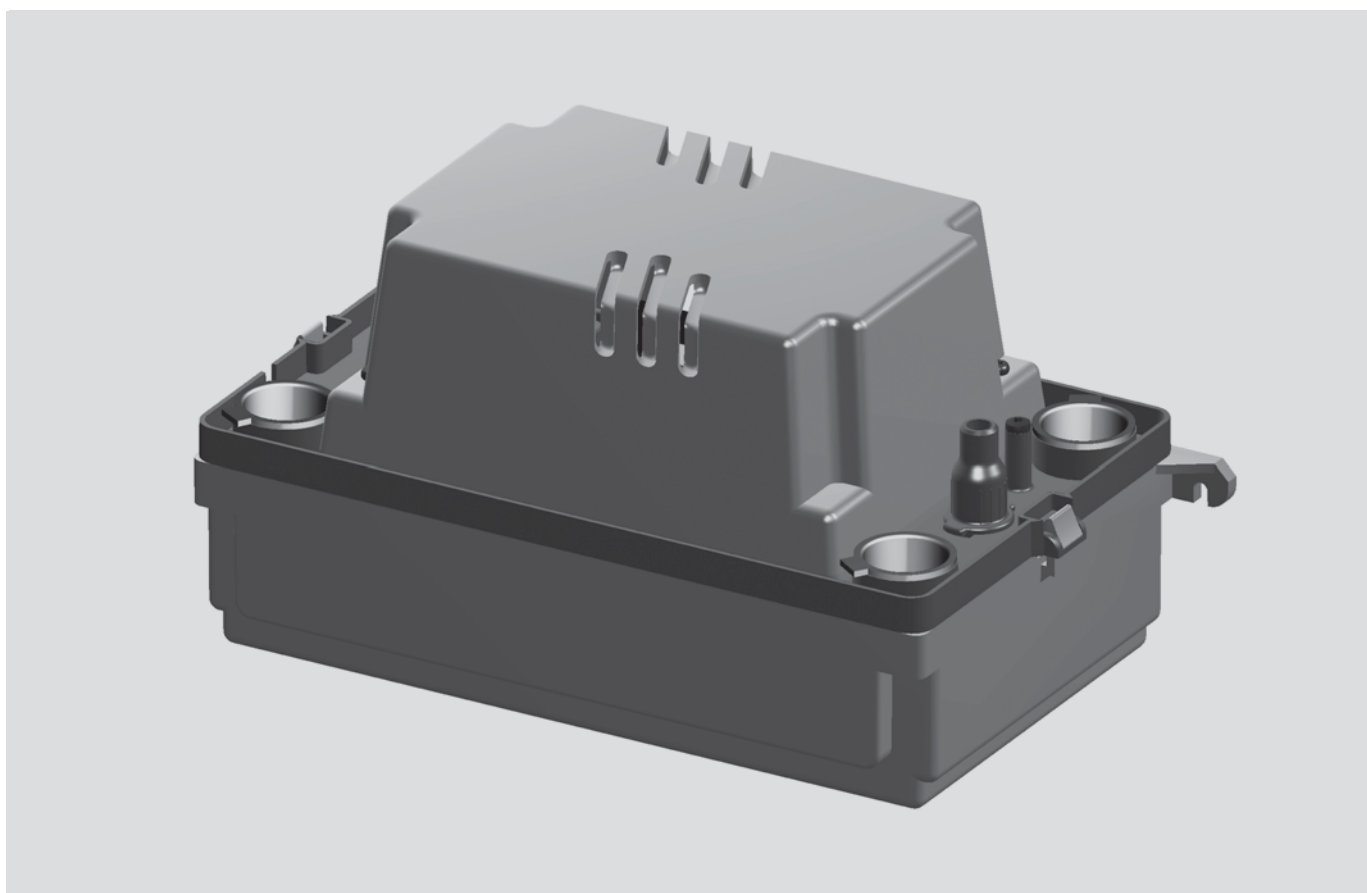


NOTICE D'INSTALLATION • INSTALLATION INSTRUCTIONS • INSTALLATIONSHINWEISE
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE • INSTRUCCIONES DE INSTALACION
MANUAL DE INSTRUÇÕES • INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN • INSTRUKTIONSBOK
INSTRUKCJA INSTALACJI • ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
MANUAL DE INSTALARE


SANICONDENS® Plus

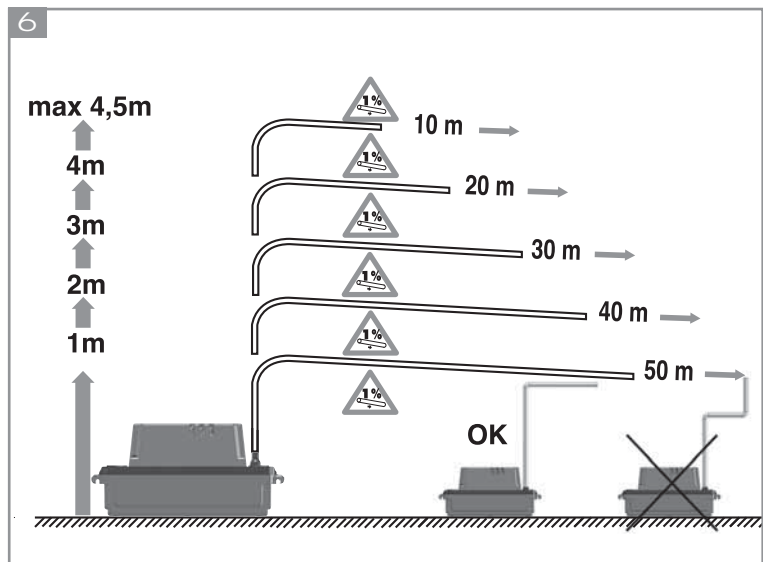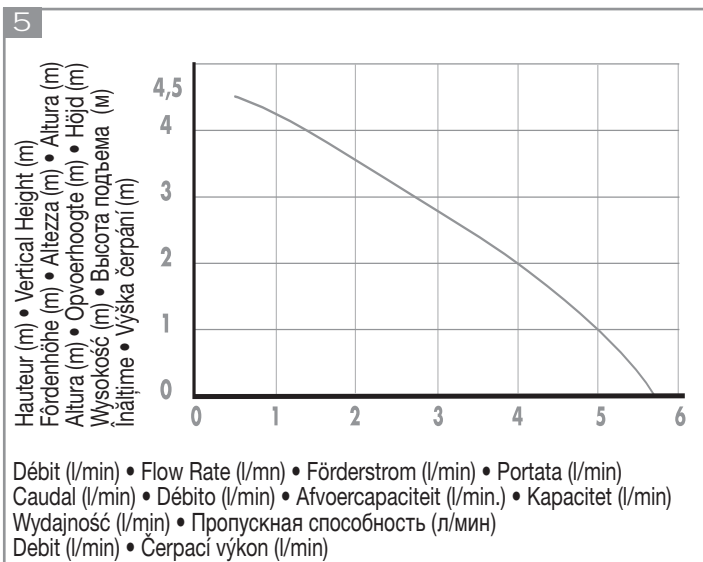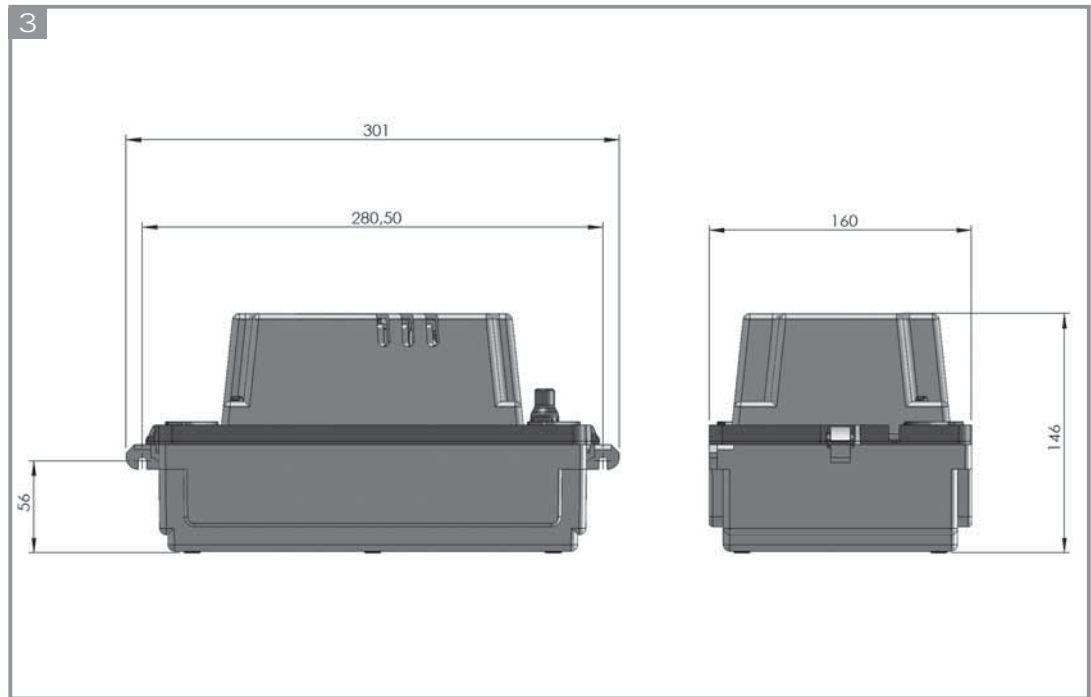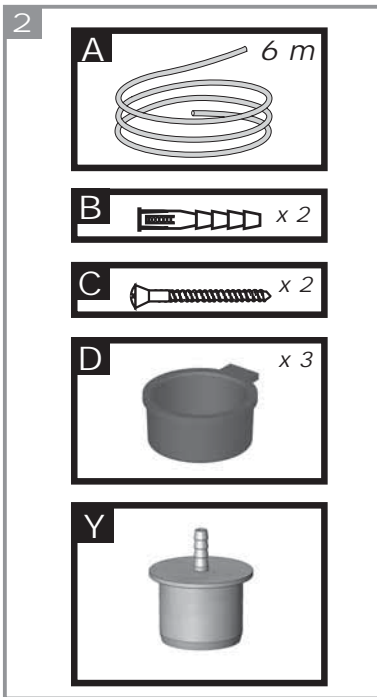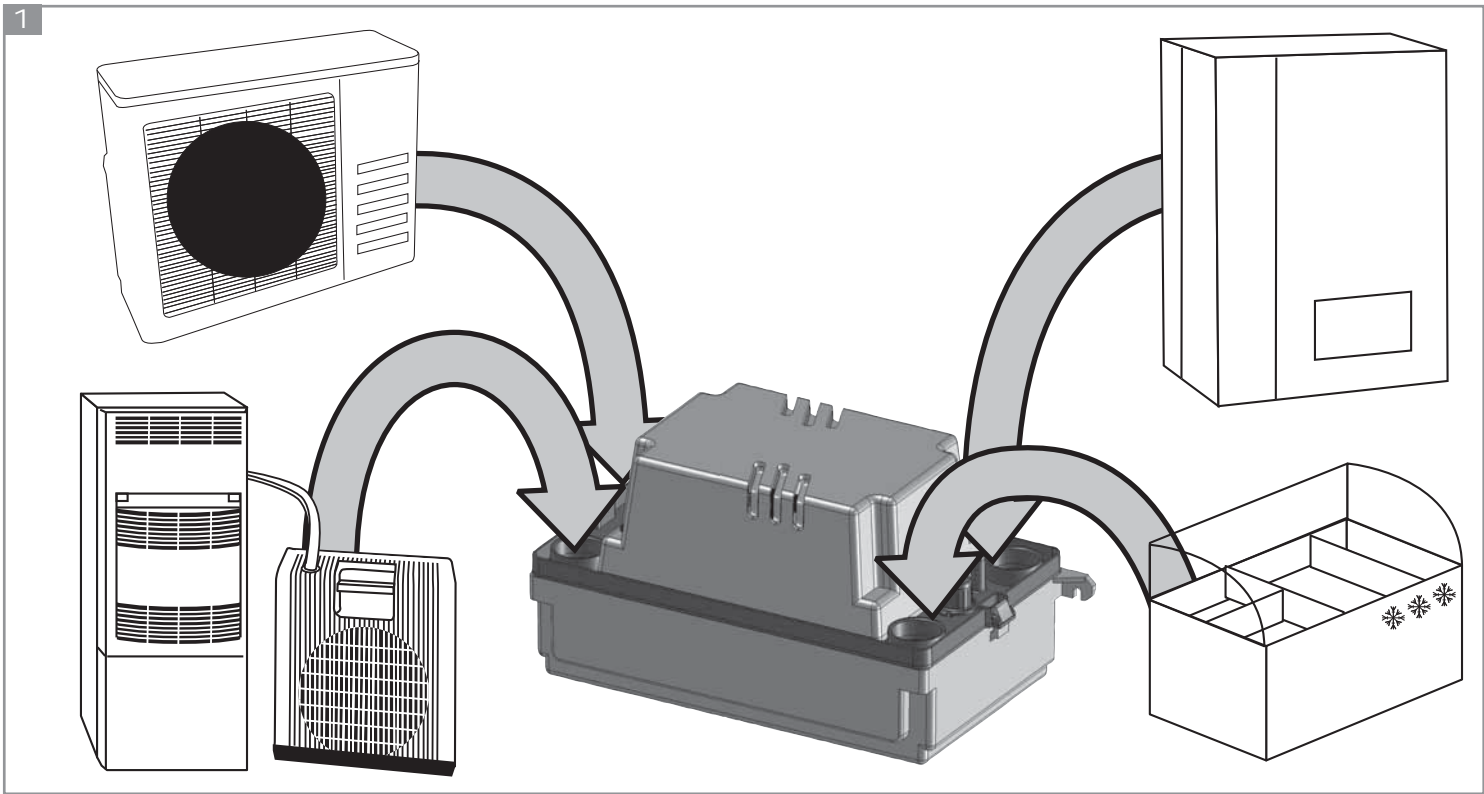


7a

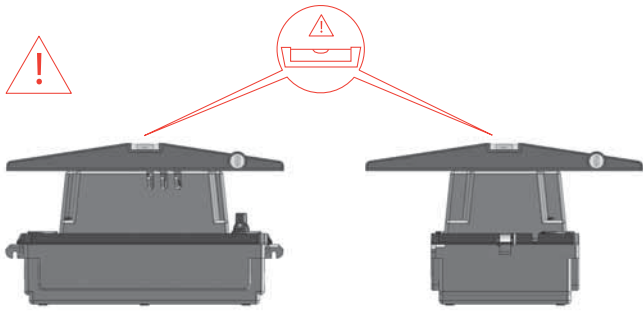


1

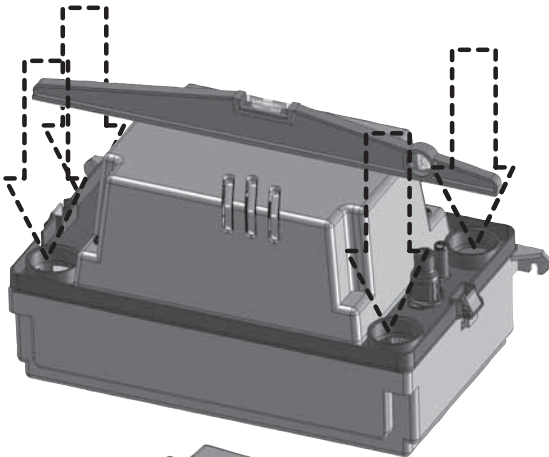


2

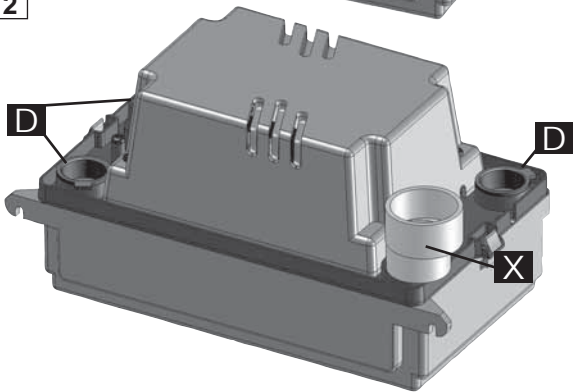


7b

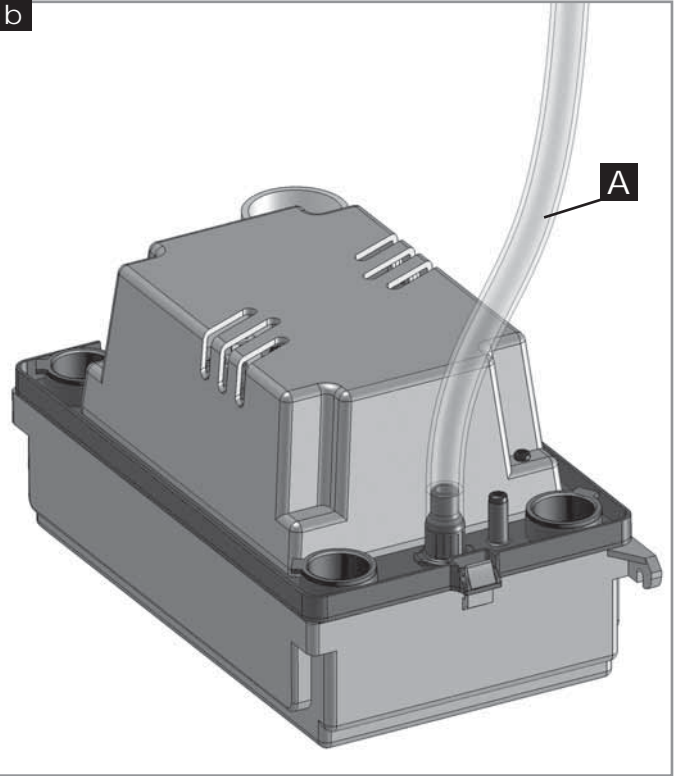

7d

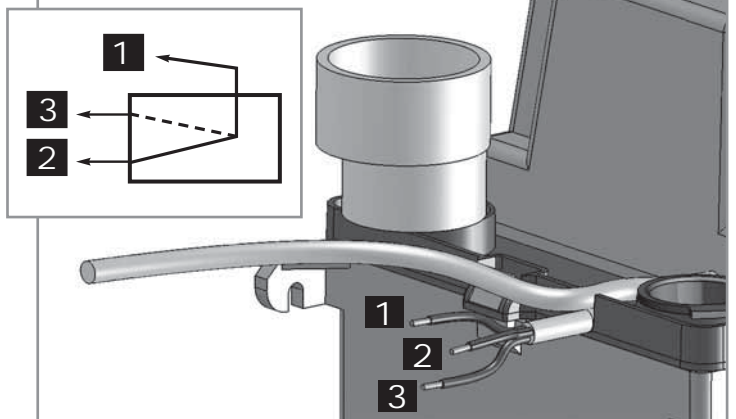

7e

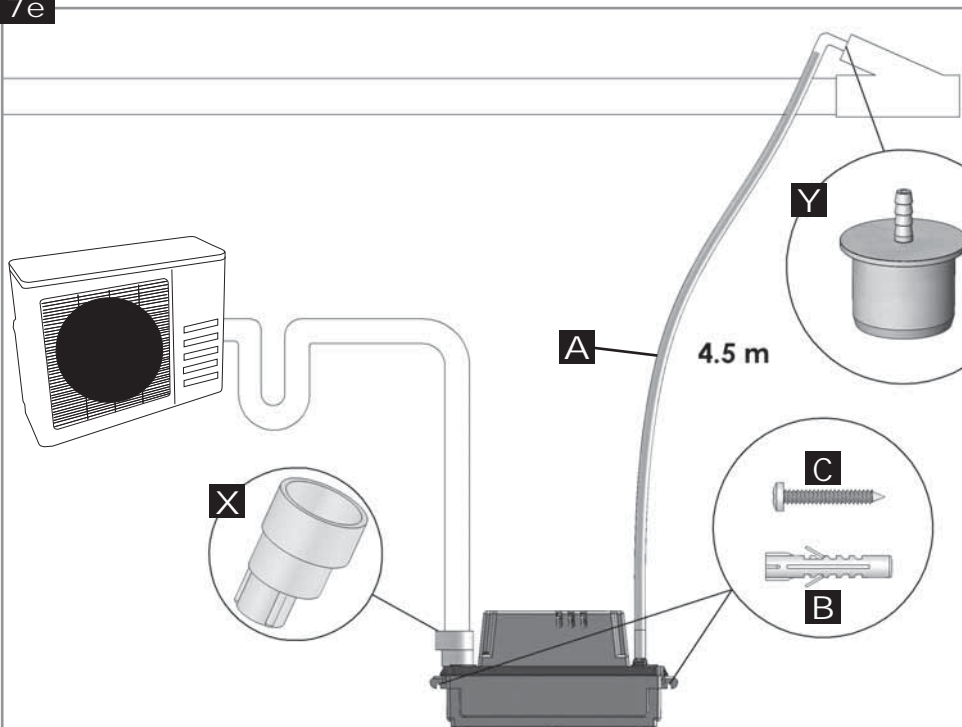

8

SANICONDENS® Plus
Société Française
d'Assainissement

CD10
 220-240 V - 50 Hz - 60 W
 IP20 - ⏏
 S3 15% T=80°C




1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

SANICONDENS® Plus предусмотрен для откачивания водоконденсата из систем кондиционирования воздуха, конденсационных бойлеров (котлов) или морозильных установок (систем).

При необходимости возможно подключение отключающих устройств (см. заводскую инструкцию для вашего конденсационного бойлера)

Насос включается автоматически и имеет высокую производительность. Надежность и высокое качество работы гарантировано при условии строгого соблюдения инструкции по его установке и эксплуатации.

Данные знаки обозначают:

«  » предупреждение о наличии напряжения,

«  » для выполнения только квалифицированными специалистами.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

SANICONDENS® Plus имеет 1 насос. Резервуар **SANICONDENS® Plus** оборудован пусковым поплавком, который контролирует действия мотора. Насос начинает работать при поступлении конденсата в резервуар.

SANICONDENS® Plus также снабжен дополнительным поплавком, который позволяет подключить звуковую или световую сигнализацию.

2 Поставляемые детали: см. схему 2**3 РАЗМЕРЫ: см. схему 3****4 ПРИМЕНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Применение	Системы кондиционирования воздуха, бойлеры, холодильные установки
Тип NS01	CD10
Максимальная вертикальная откачка	4,5 м
Максимальная производительность	342 л/час
Производительность при высоте подъема на 4 м	156 л/час
Минимальное рН	2,5
Напряжение	220-240 В
Частота	50 Гц
Номинальная мощность	60 Вт
Потребляемый ток	0,52 А
Электрический класс	I
Кoeffициент защиты	IP20
Уровень звукового давления	<45 dBA
Средняя температура использованных вод	35°
Максимальная температура использованных вод	80° (кратковременно)
Нетто	2000 g
Размеры	301x160x146 мм
Емкость резервуара	2,1 л
Питающий кабель	2 м
Напорный трубопровод	6 м
Сигнальный кабель	2 м
Комплект крепления	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Любое другое применение кроме описанного в инструкции запрещено.

5 ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ: см. схему 5**6 СООТНОШЕНИЕ ДЛИНА/ВЫСОТА ОТКАЧКИ: см. схему 6****7 УСТАНОВКА**

SANICONDENS® Plus приспособлен для крепления к стене. В целях проверки и обслуживания аппарат должен быть установлен в легко доступном месте.

 **Устанавливается по уровню строго горизонтально.**

Аппарат должен быть снаружи защищен от влаги. Аппарат не требует специального технического обслуживания.

7a ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВХОДУ НА КРЫШКЕ

Оборудование снабжено 4 входами диаметром 28 мм - по 2 с каждой стороны (см. рис. **7a [1]**). Неиспользуемые входы следует заткнуть заглушками **D** (см. рис. **7a [2]**).

Для подсоединения системы вывода в сток следует присоединить шланг подачи воды к одному из входов.

При необходимости, используйте входной адаптер **X** на диаметры 19, 32, 40 мм (см. рис. **7a [2]**).

7b ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТВОДНОЙ ТРУБЫ

На отводную трубку на крышке **SANICONDENS® Plus** оденьте гибкий шланг **A** (в комплекте, длина 6м), см. схему **7b**.

- Если необходим вертикальный участок для откачивания, то он всегда монтируется вначале (см. схему 6).
- Переход на горизонтальный участок сделать плавным изгибом, не допуская изломов шланга.
- Внутренний диаметр шланга составляет 8 мм. Он может соединяться с ПВХ шлангом большего диаметра на горизонтальном участке трубы откачивания, или может быть подсоединен к отводной трубе благодаря выходному адаптеру **Y**.

SANICONDENS® Plus оборудован обратным клапаном.



ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

7c ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Электроустановка должна осуществляться квалифицированным специалистом. Электропроводка и подключение должны соответствовать требованиям ПУЭ.

SANICONDENS® Plus подключается к эл. сети с напряжением 220-240 В, АС 50 Гц. Запрещается подключение

SANICONDENS® Plus, в общую розетку. Он должен подключаться через плавкий предохранитель или автоматический выключатель 5А. **SANICONDENS® Plus** имеет электрический заземленный кабель. Сопротивление земли не должно превышать 38 Ω.

Провода в силовом кабеле окрашены по Европейскому стандарту: Коричневый – фаза. Голубой – нейтральный. Зелено/желтый – земля.

Предупреждение: Перед установкой электропроводки убедитесь, что на основном рубильнике/переключателе электричество отключено. Вся работа с электрической частью, напорной камерой и двигателем должен осуществлять квалифицированный специалист, прошедший обучение в SFA и имеющий все необходимые инструменты для ремонта.



для выполнения только квалифицированными специалистами

7d АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

SANICONDENS® Plus предусматривает систему обнаружения уровня воды, превышающего нормальный, соединенную с сигнализацией (звуковой или световой – от 1,5 до 230 В), см. рис. 7d:

Коричневый провод: общий **1**

Черный провод: норм. положение: закрыт **2**

Синий провод: норм. положение: открыт **3**.

Для управления сигнализацией следует подсоединить синий и коричневый провода.

ФАКУЛЬТАТИВНО: после подключения коричневого и черного проводов к реле управления бойлера, он отключится автоматически в случае превышения нормального уровня воды.

ВНИМАНИЕ: Максимальная допустимая сила тока системы обнаружения составляет 0,5 А.

Во избежание электрического замыкания, после того, как сигнализация сработает, вода, которая продолжит заполнять резервуар, будет стекать через отверстия, находящиеся по бокам под крышкой **SANICONDENS® Plus**.

7e ПРИМЕР УСТАНОВКИ SANICONDENS® Plus:

см. схему 7e

8 СТАНДАРТЫ

SANICONDENS® Plus соответствует:

- Европейской инструкции 89/336/СЕЕ электробезопасности
- Сертификат соответствия РОС FR/ МЕО1. В02445



для выполнения только квалифицированными специалистами

9 ДЕМОНТАЖ

При обнаружении неполадок следует обратиться к техническому специалисту компании SFA.



Перед ремонтом, необходимо отключить **SANICONDENS® Plus** от электросети.

10 ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ИНСТРУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ



Во всех случаях перед ремонтом или обслуживанием выключите аппарат из электросети

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> • Аппарат не включается 	<ul style="list-style-type: none"> • Аппарат не подключен к электричеству • Аппарат установлен не ровно • Отключение электричества • Устройство заблокировано • Конденсационная впускная труба заблокирована 	<ul style="list-style-type: none"> • Подключить к электричеству • Проверьте установку при помощи жидкостного уровня • Проверить напряжение сети • Прочистить контейнер SANICONDENS® Plus • Прочистить впускную трубу SANICONDENS® Plus
<ul style="list-style-type: none"> • Аппарат не откачивает 	<ul style="list-style-type: none"> • Обратный клапан заблокирован • Сливная магистраль заблокирована 	<ul style="list-style-type: none"> • Прочистить клапан • Прочистить сливную магистраль

11 ГАРАНТИЯ

Срок гарантии деталей и работы аппарата **SANICONDENS® Plus SFA** – 30 месяцев, при условии его установки и использовании в соответствии с настоящей инструкцией.